


### Legende

vorhanden	geplant	entfällt	
W	W	W	Schmutzwasserleitung
1/2 20 kv	1/2 20 kv	1/2 20 kv	Trinkwasserleitung
1/1 kv	1/1 kv	1/1 kv	Elektrische Leitung oberirdisch
G	G	G	Elektrische Leitung unterirdisch
Biogas	Biogas	Biogas	Gasleitung
FH	FH	FH	Biogasleitung
F	F	F	Fernheizleitung unterirdisch
L.WL	FTTH	F	Fernmeldeleitung unterirdisch
			Leerrohr
			FTTH / LWL
			FTTH MFR 7x12x2,0
			Cluster

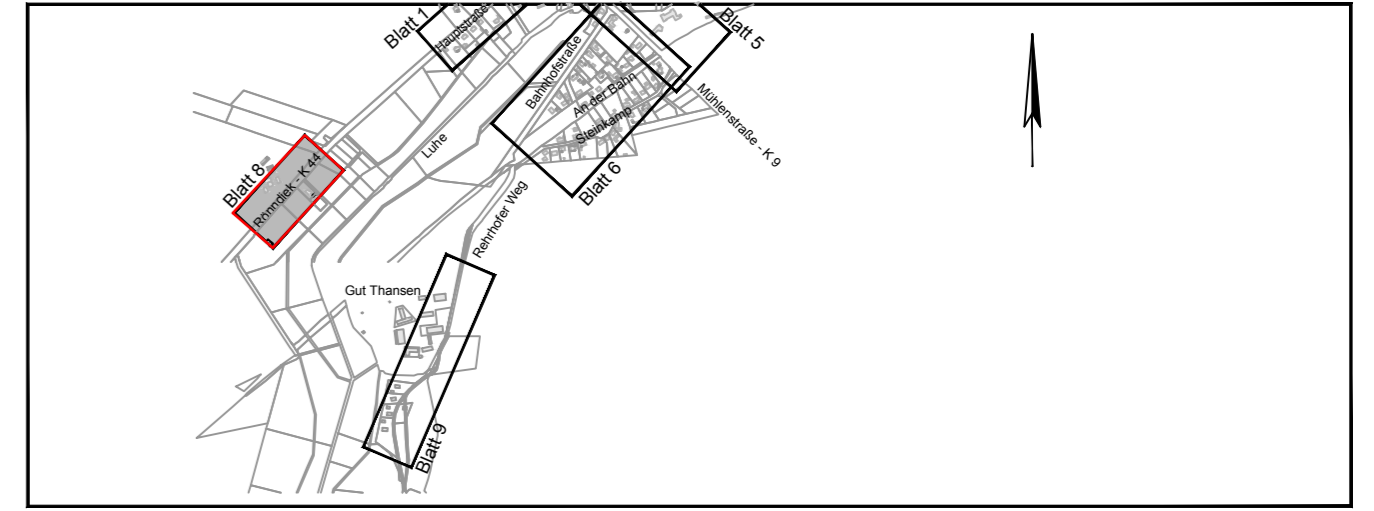

f			
e			
d			
c			
b			
a			
	Datum	gez.	gepr.

**Auftraggeber**  
**Gemeinde Soderstorf**  
 Pinnekuhl 13 - 21388 Soderstorf

**Projekt**  
**Ausbau von FTTC zu FTTH**  
 in der Gemeinde Soderstorf

**Zeichnungsinhalt**  
**Lageplan 8**  
 Ortsteil Soderstorf

	Datum	Name		Ausführungsplanung
gez.	19.02.18	Slu	Projekt-Nr.	0725-17-012
PL	19.02.18	Ui	Datei-Name	180214-AP-Soderstorf
gepr. PL			Stifttabelle	
gepr. RL			Blattgröße	1160 x 445 mm
				Blatt-Nr.: 8

**Verfasst, den**  
**Aufgestellt, den**

**Sweco GmbH**  
 Von-Somnitz-Ring 13  
 21423 Winsen (Luhe)  
 Telefon +49 4171 79005-0  
 Telefax +49 4171 79005-20

Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH  
 (www.tuv.com, ID 9108622071) nach  
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

**Planungsgrundlage:**  
 - digitale Daten des ALKIS, Stand: August 2017  
 (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)  
 - Bestands- und Höhenplan  
 durch Vermessungsbüro John, Stand: August 2017  
 - Bezugssystem: ETRS 89, UTM-Abbildung  
 - Höhenbezug: DE\_DHHN92\_NH